

Protections murales renforcées



Vidéo explicative

COMPOSITION

A

x1

B

x1

C

x4

D


x4

E

x1




MATÉRIEL

Configuration 1 : Une protection murale renforcée seule

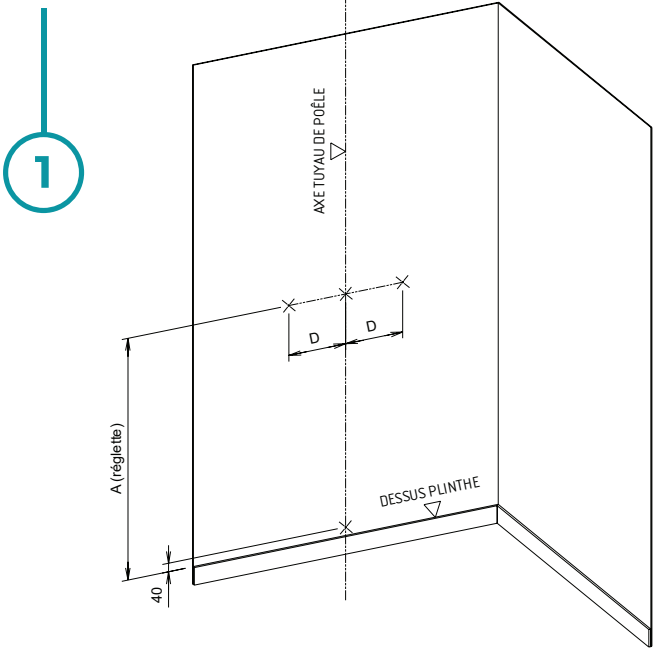

Hauteur de la protection murale	
1204	1004
1164	964

Largeur de la protection murale	
813	613
280	180

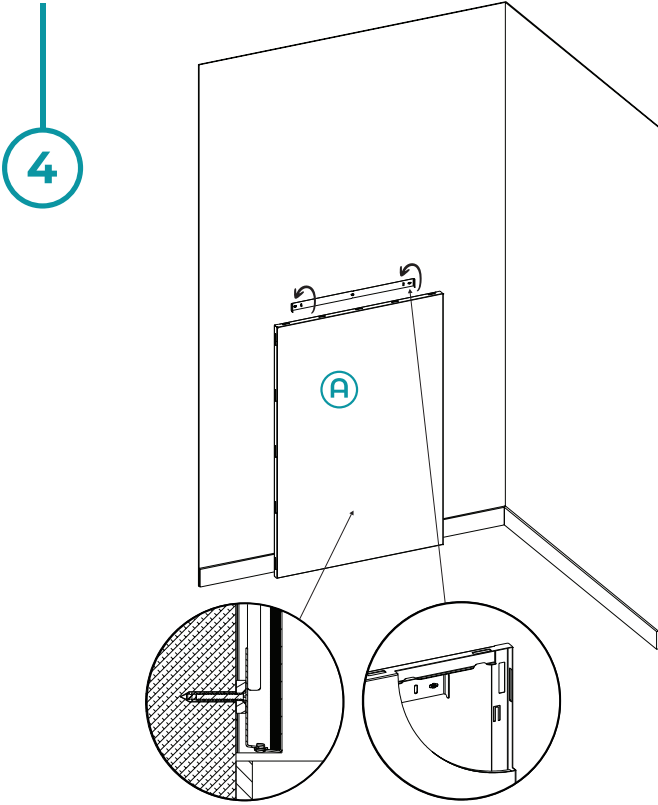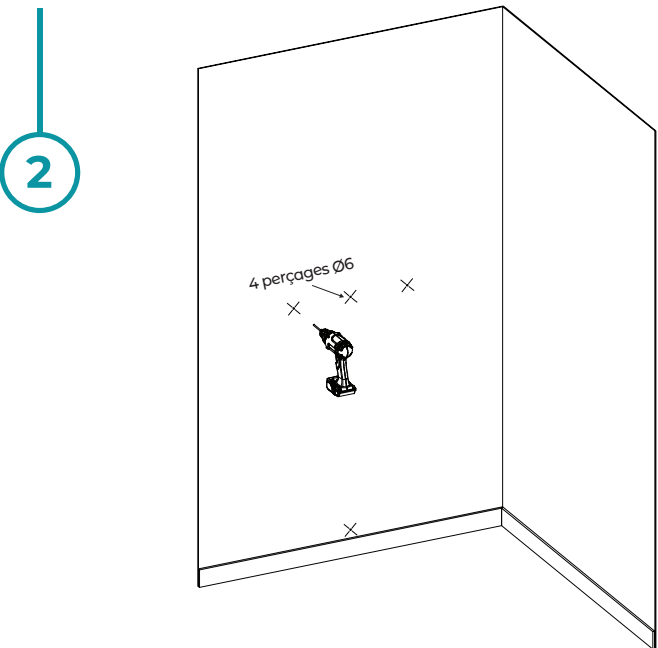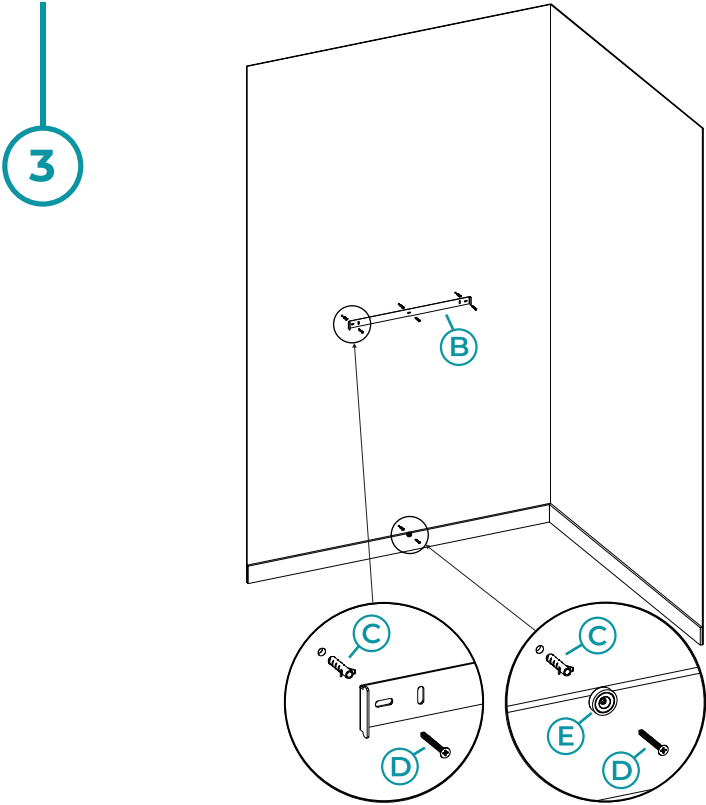


Règle à suivre : la position du poêle doit permettre de respecter simultanément les 2 distances de sécurité, celle du poêle et celle du tuyau de poêle.

⚠ Un changement de teinte de la façade ou du motif peut apparaître à partir de 180°C.

	DISTANCES DE SECURITE REQUISES ENTRE LE MUR COMBUSTIBLE ET...	
	...le poêle :	...le tuyau de poêle :
Avec protection murale renforcée Dixneuf	Distance réduite préconisée par le fabricant du poêle dans le cas d'une paroi incombustible . Avec un minimum de 30 cm , dans le cas d'un appareil en fonte simple corps (sans carénage).	1 fois le diamètre du tuyau avec un minimum de 15 cm.
sans protection murale renforcée	Distance préconisée par le fabricant du poêle dans le cas d'une paroi combustible	3 fois le diamètre du tuyau avec un minimum de 37,5 cm

Configuration 2 : 2 protections murales renforcées superposées (ras le plafond)

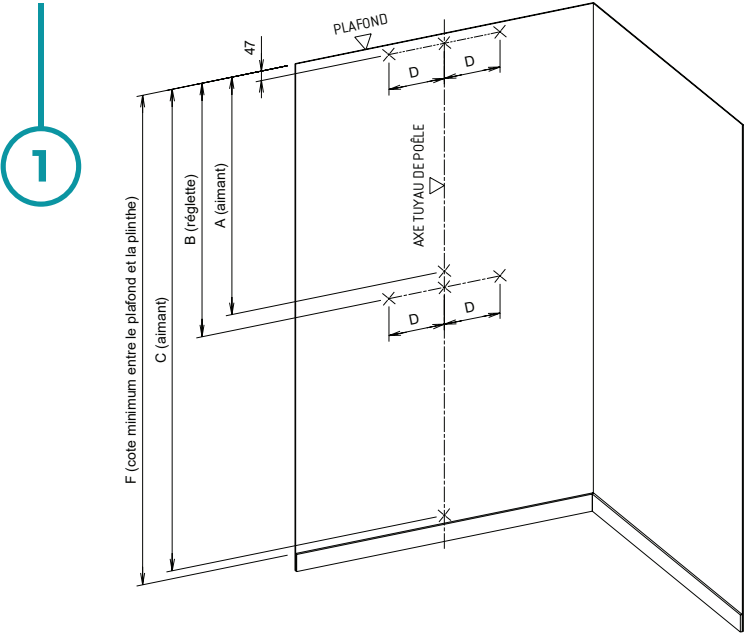

Hauteur des protections murales superposées

A	1172	1172	972	972
B	1251	1251	1051	1051
C	2376	2176	2176	1976
F	2410	2210	2210	2010

Largeur des protections murales

813	613
D	
280	180

